

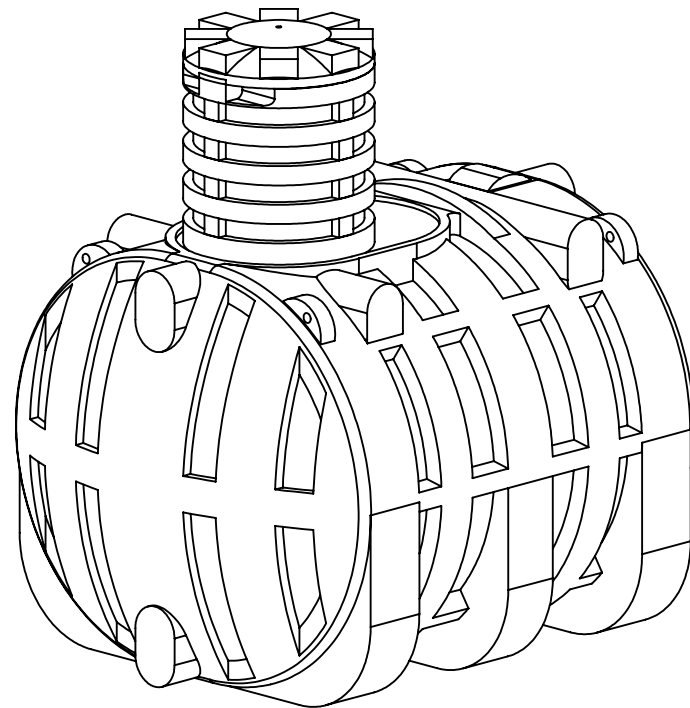
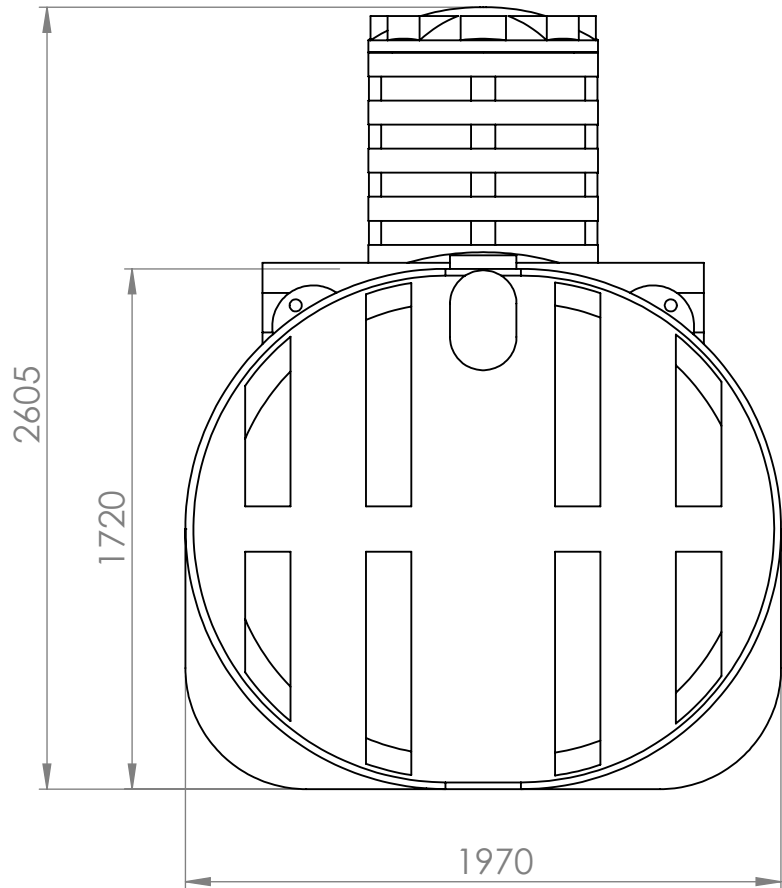
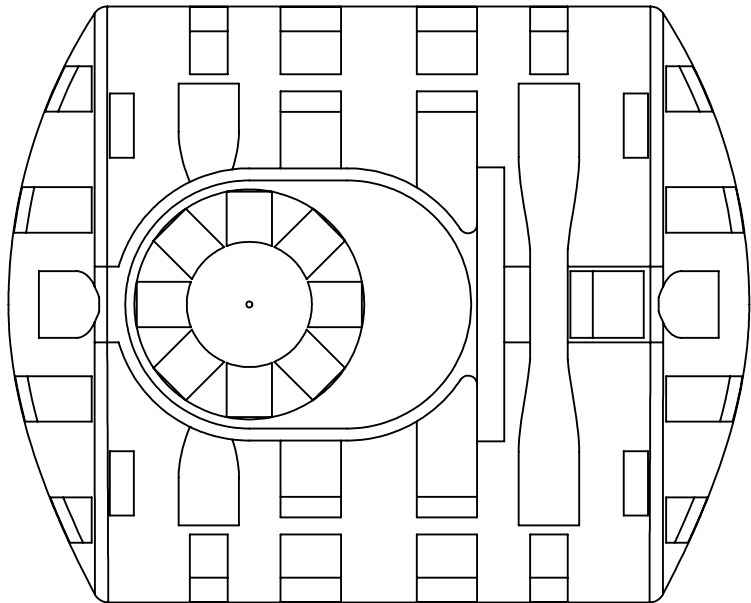
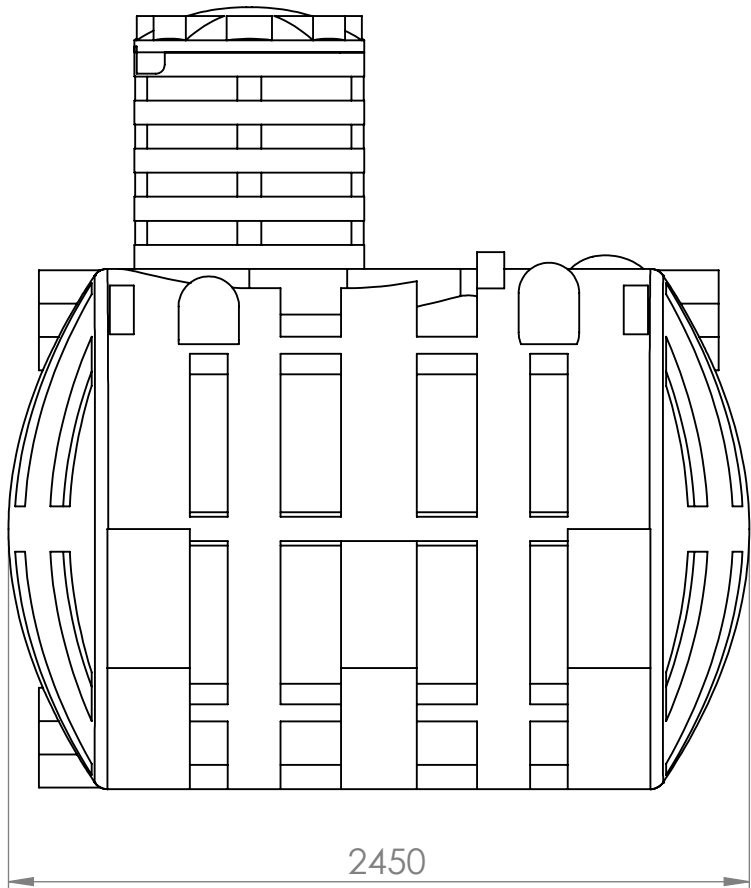
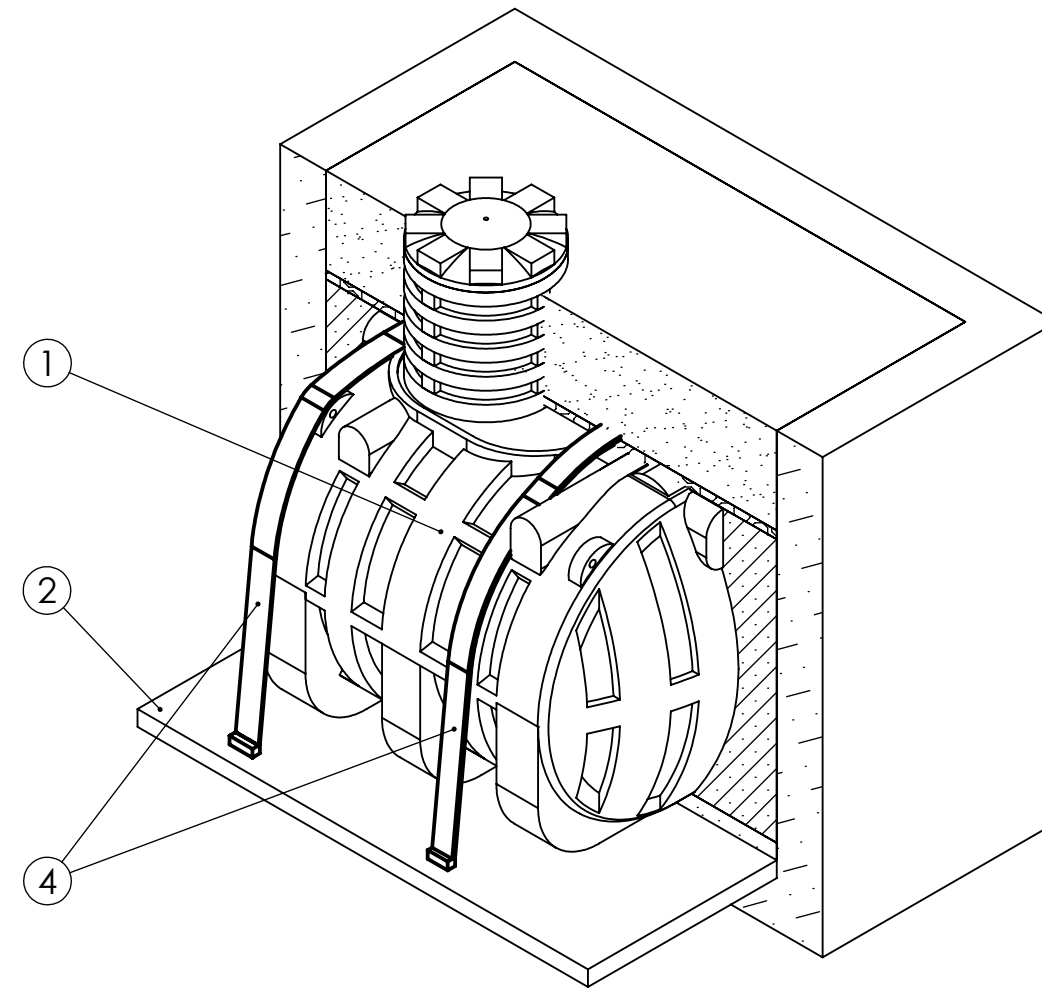


Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

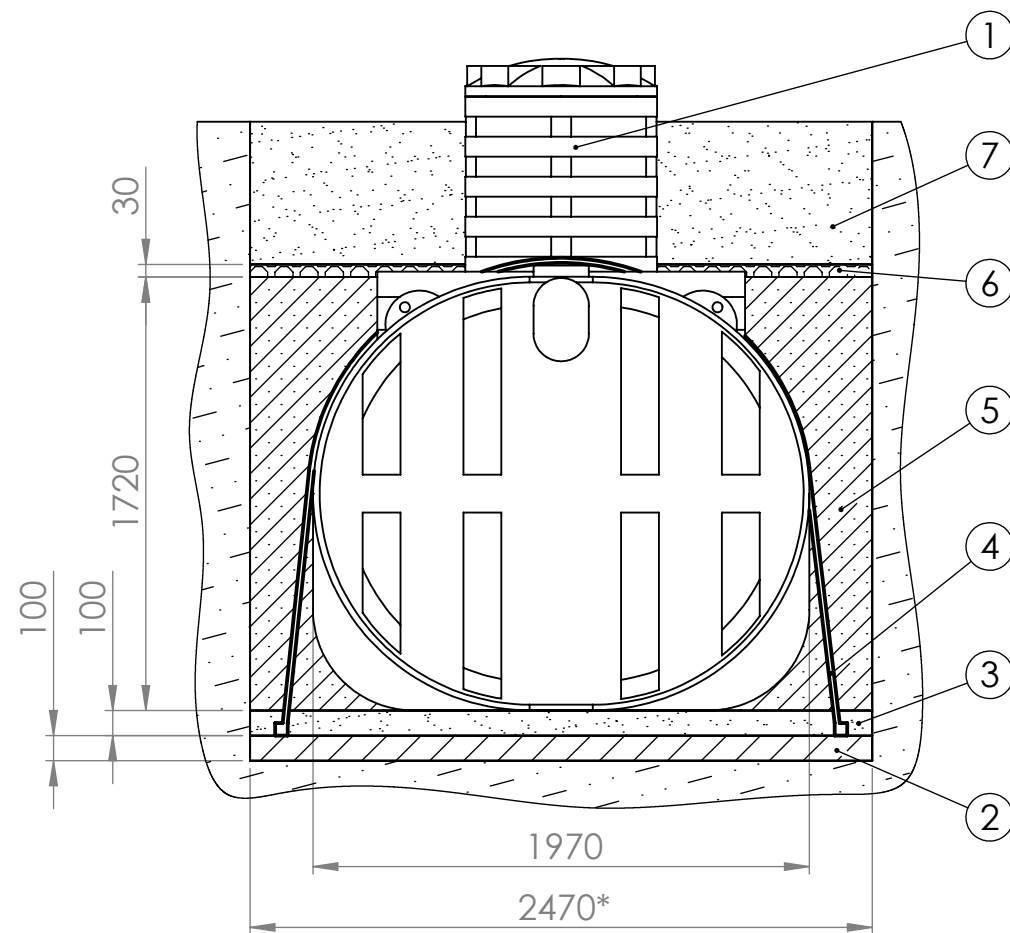

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ёмкость ДПВ 6,5					Лит.		Масса	Масштаб		
Разраб.															1:25
Пров.															
Т. контр.										Лист 1			Листов 2		
Н. контр.										MULTPLAST					
Утв.															

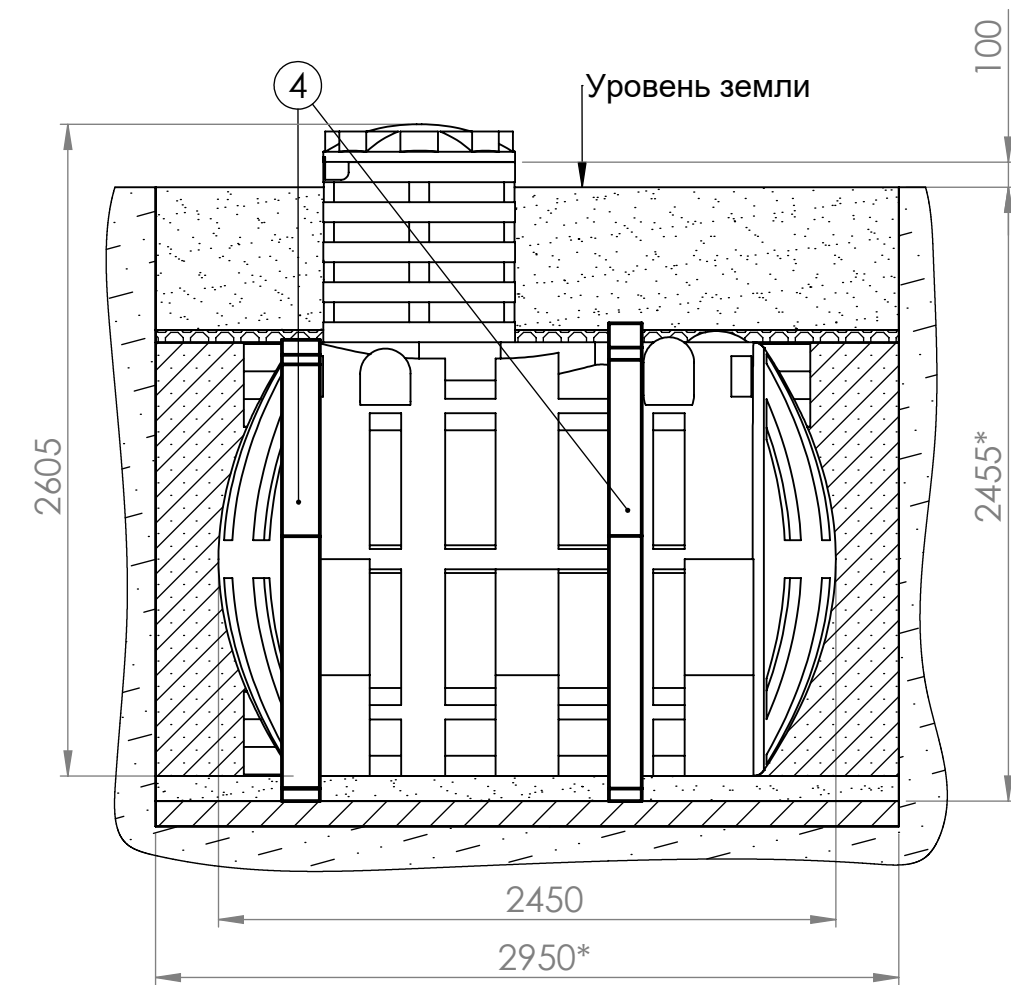

№	Наименование
1	Накопитель (ёмкость)
2	Ж-Б плита
3	Песчаная подушка
4	Строп (синт.)
5	ЦПС
6	Изоляция
7	Засыпка

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под ёмкость (минимальные):
Длина - 2950 мм
Ширина - 2470 мм
Глубина - 2455 мм
- Песок - не менее 4,98 м3
- Цемент - 1200 кг
- Вода (для заполнения септика) - не менее 6,5 м3

- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Ёмкость монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
- Расстояние от края ёмкости до края котлована должно быть не менее 250 мм.
- Монтаж ёмкости производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Ёмкость утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:3 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением ёмкости водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
- Ёмкость фиксируется на железобетонной плите толщиной не менее 100 мм с применением синтетических строп.
- В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50.