
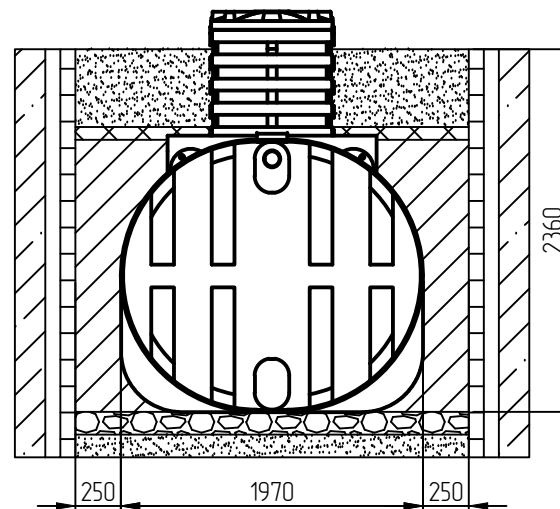


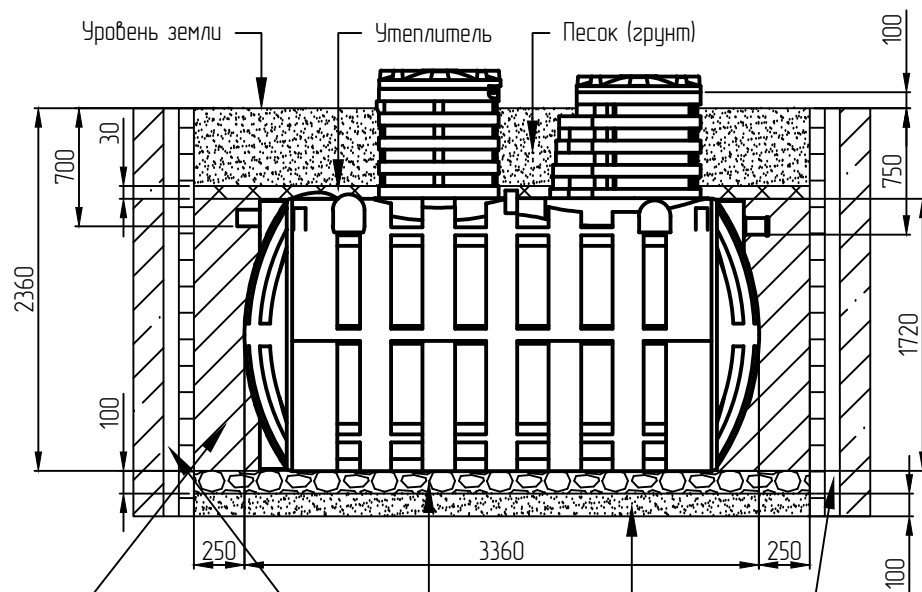


Спецификация материалов.

Песок не менее – 6,75м³
 Цемент не менее – 1,35м³
 Вода для заполнения септика не менее – 8,5м³

Вход – для подводящей трубопроводной трассы (труба 110мм)
 Выход – для отводящей трассы (труба 110мм)

Габаритные размеры Котлована- Септика
 Длина – 3860мм
 Ширина – 2470мм
 Высота – 2460мм

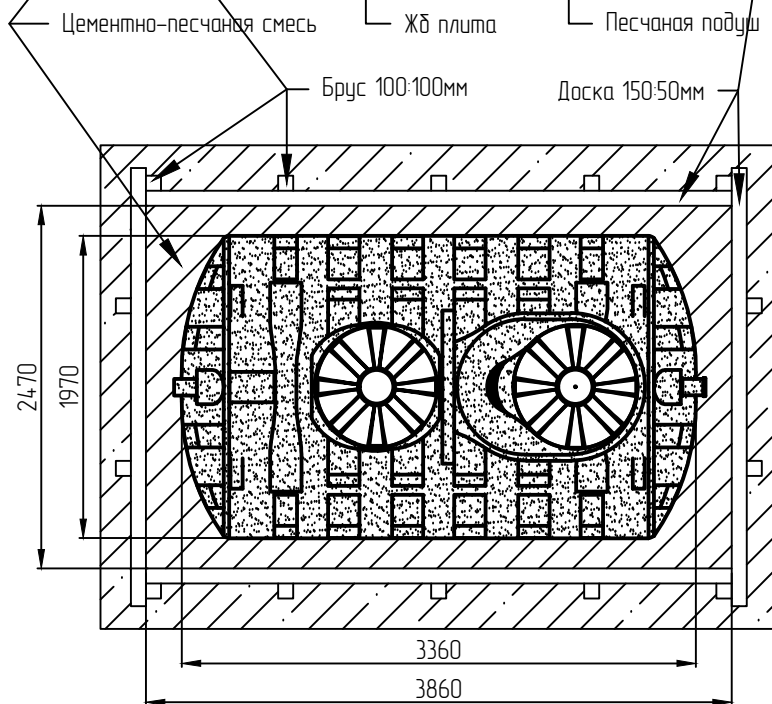

Строительные и монтажные работы необходимо производить согласно правилам СП 48.13330.2011

Организация строительства

- Септик монтируется под землю, минимальное расстояние от края горловины (без крышки) должно составлять не менее 100 мм до уровня земли.
- Расстояние от края септика до края котлована (опалубки) должно составлять не менее 250мм.
- Монтаж септика происходит на железобетонную плиту высотой не менее 100 мм, которая должна быть смонтирована на песчаную подушку не менее 100мм.
- Септик утепляется по верхней части корпуса, толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится цементно песчаной смесью послойно (300мм) в соотношении 1:3 (1-цемент, 3-песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и одновременным заполнением септика водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- В случае плавучина, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из доски сечением 150-50мм.