

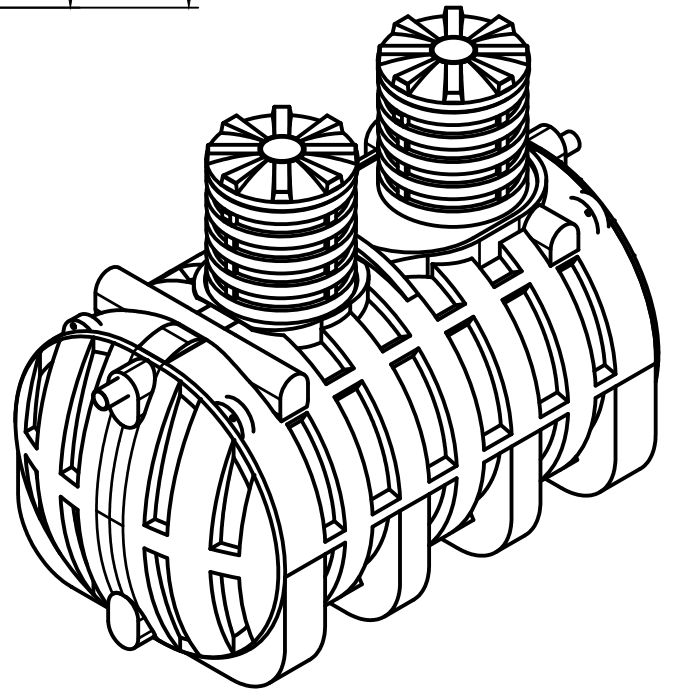
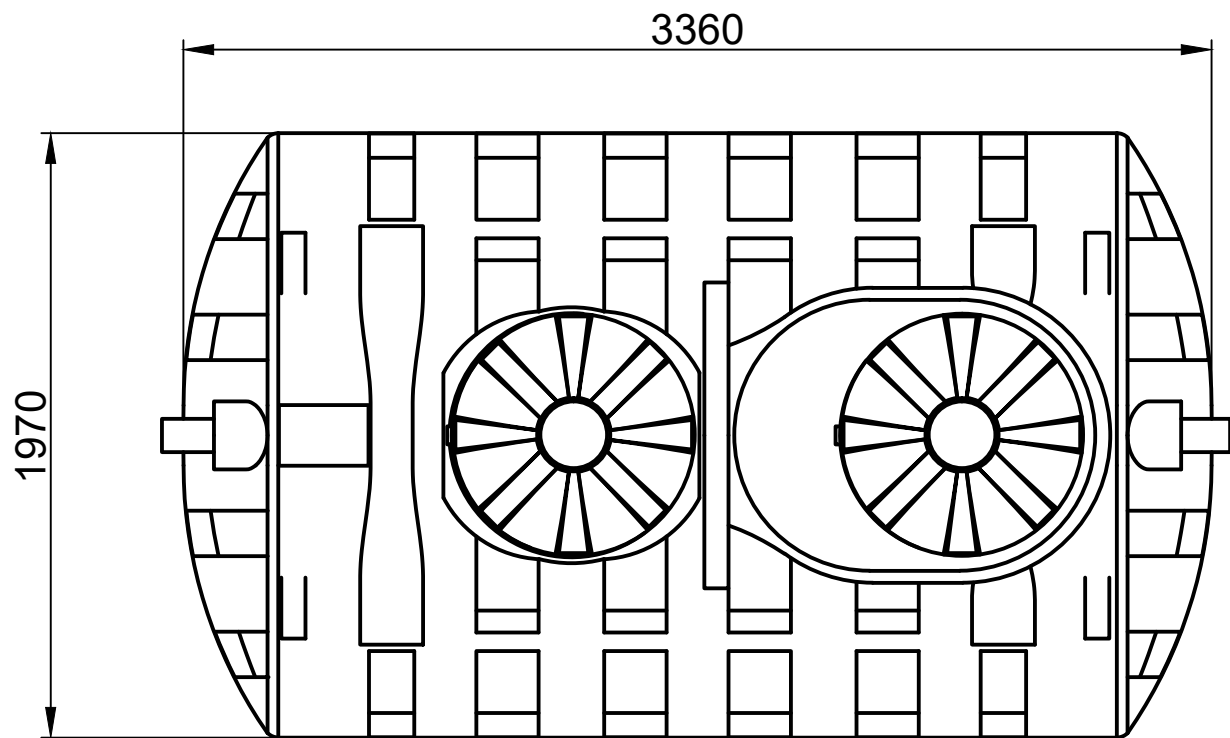
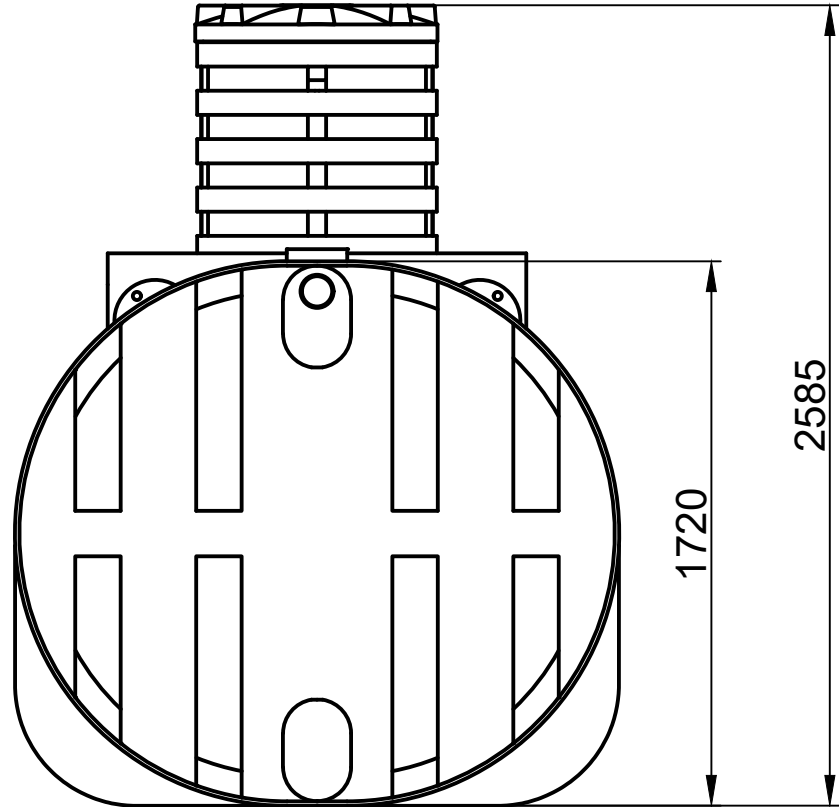
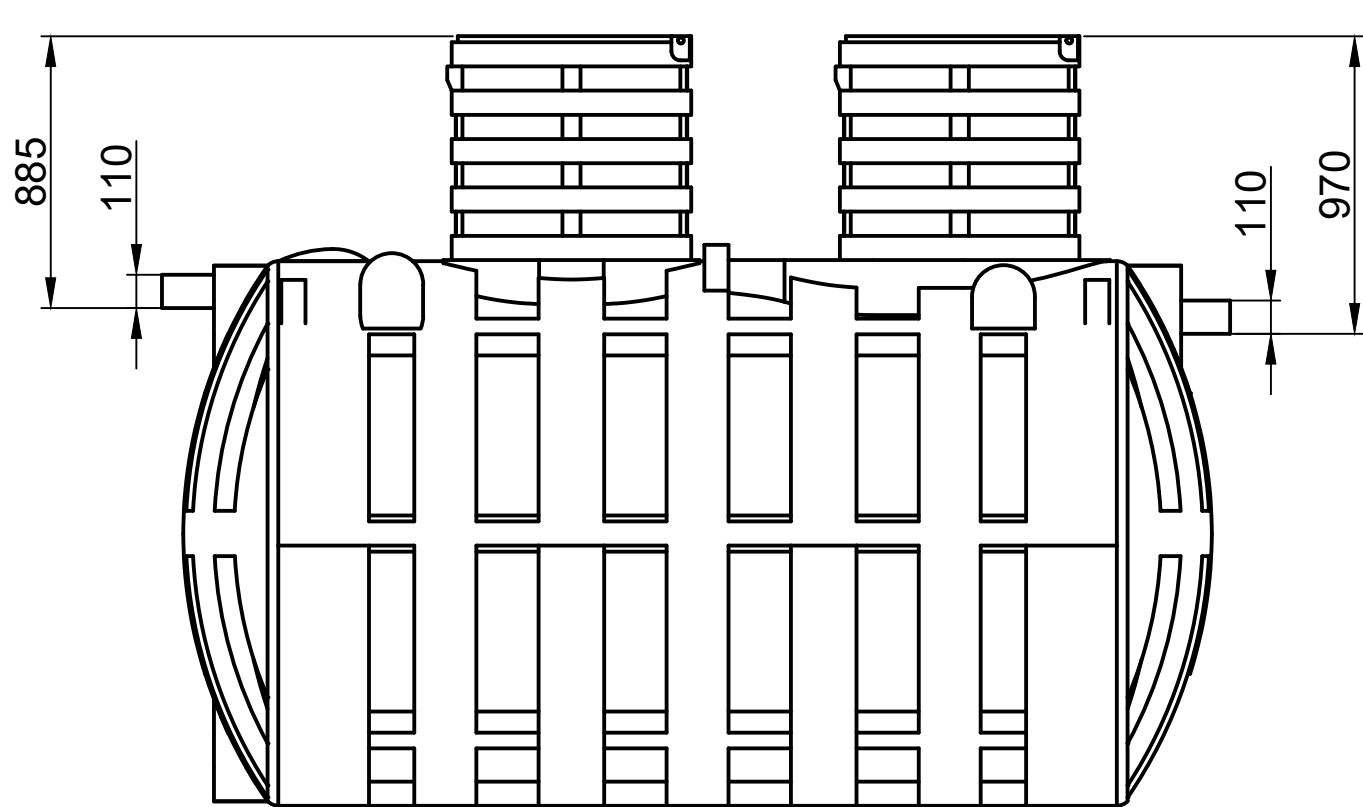


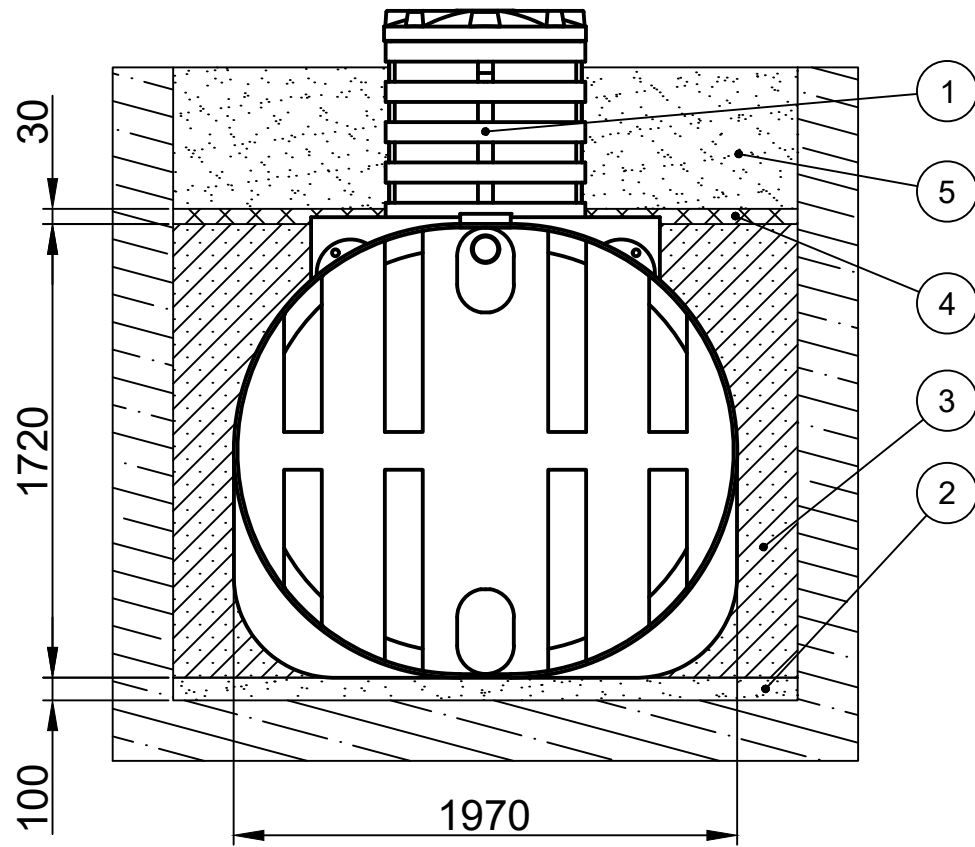


						Жироуловитель 8,5		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.						MULTPLAST		
Пров.								
Т.контр.						Формат А3		
Н.контр.								
Утв.						Копировал		
						Лист	Масса	Масштаб
						Лист	Листов	

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инф. N

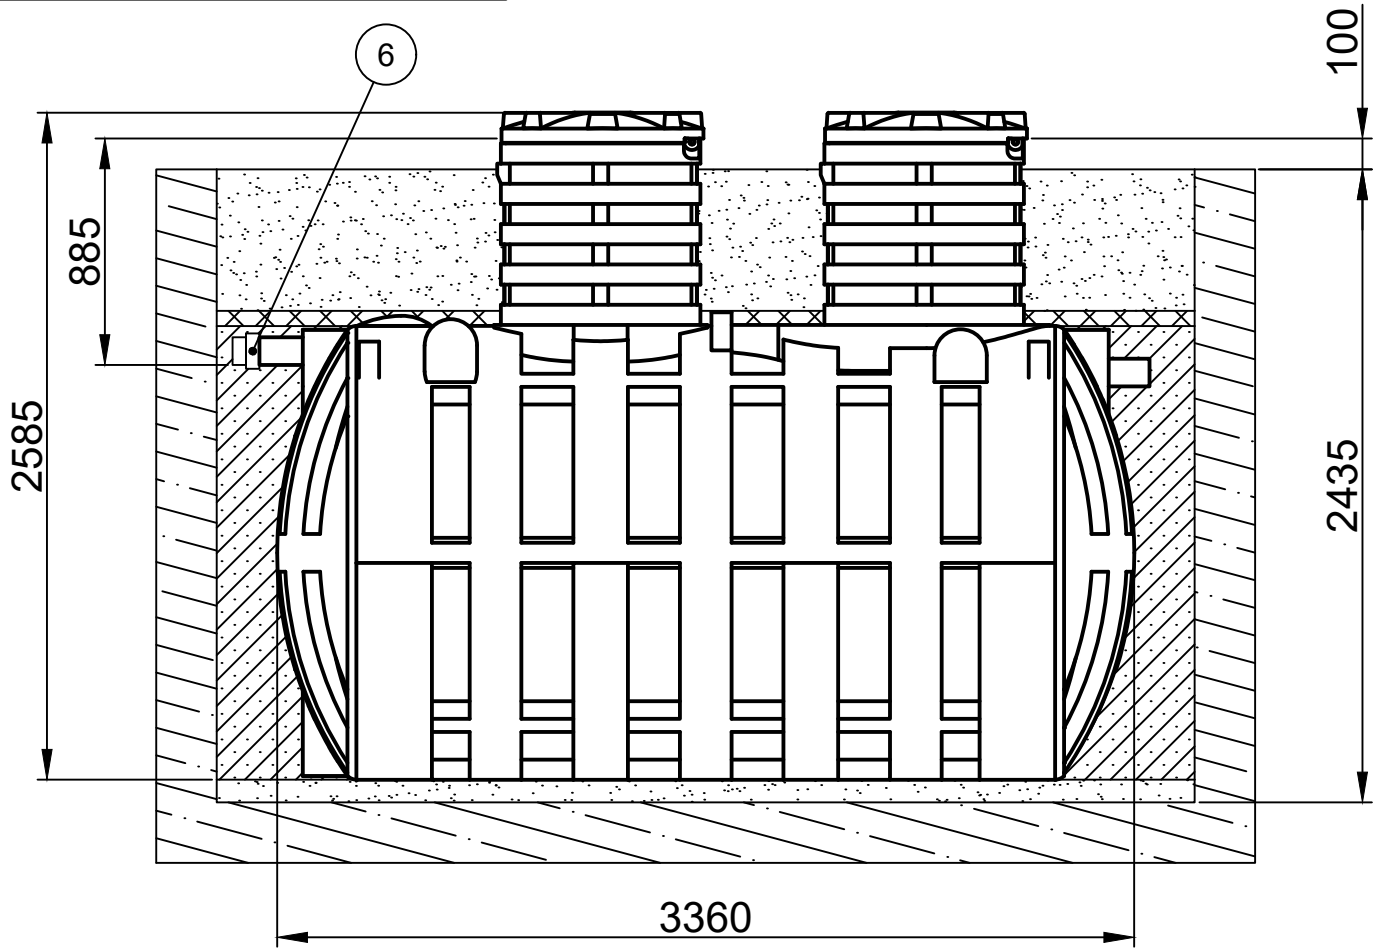

Наименование	
1	Станция
2	Песчаная подушка
3	ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Муфта

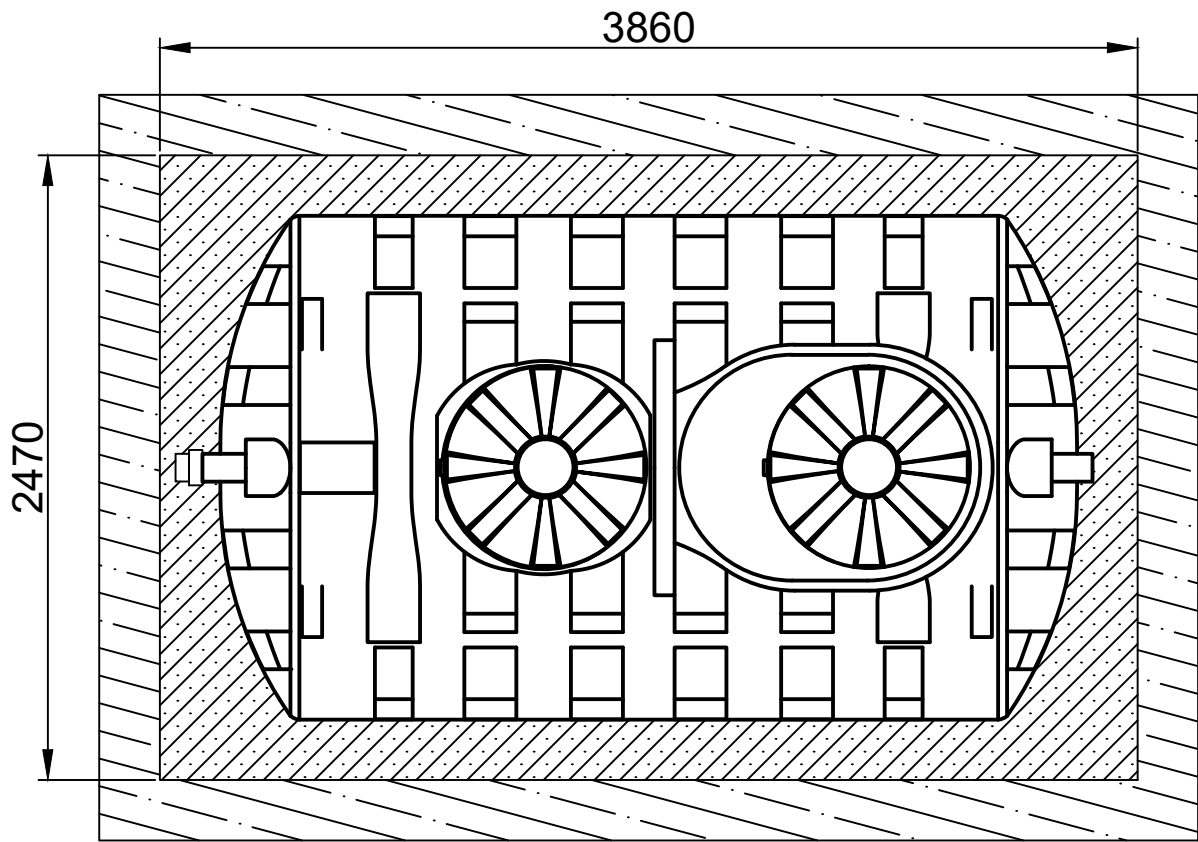

- Спецификация материалов:
- Габаритные размеры котлована под ёмкость (минимальные):
Длина – 3860 мм
Ширина – 2470 мм
Глубина – 2435 мм
 - Вход для подводящей трубопроводной трассы – труба 110 мм.
 - Песок – не менее 6,75 м3
 - Цемент – не менее 1350 кг
 - Вода (для заполнения ёмкости) – не менее 8,5 м3
- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 “Организация строительства”.
 - Ёмкость монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
 - Расстояние от края ёмкости до края котлована должно быть не менее 250 мм.
 - Монтаж ёмкости производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
 - Ёмкость утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
 - Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:5 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением ёмкости водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
 - В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Монтажная схема Жироуловитель 8,5	Лист
							2