
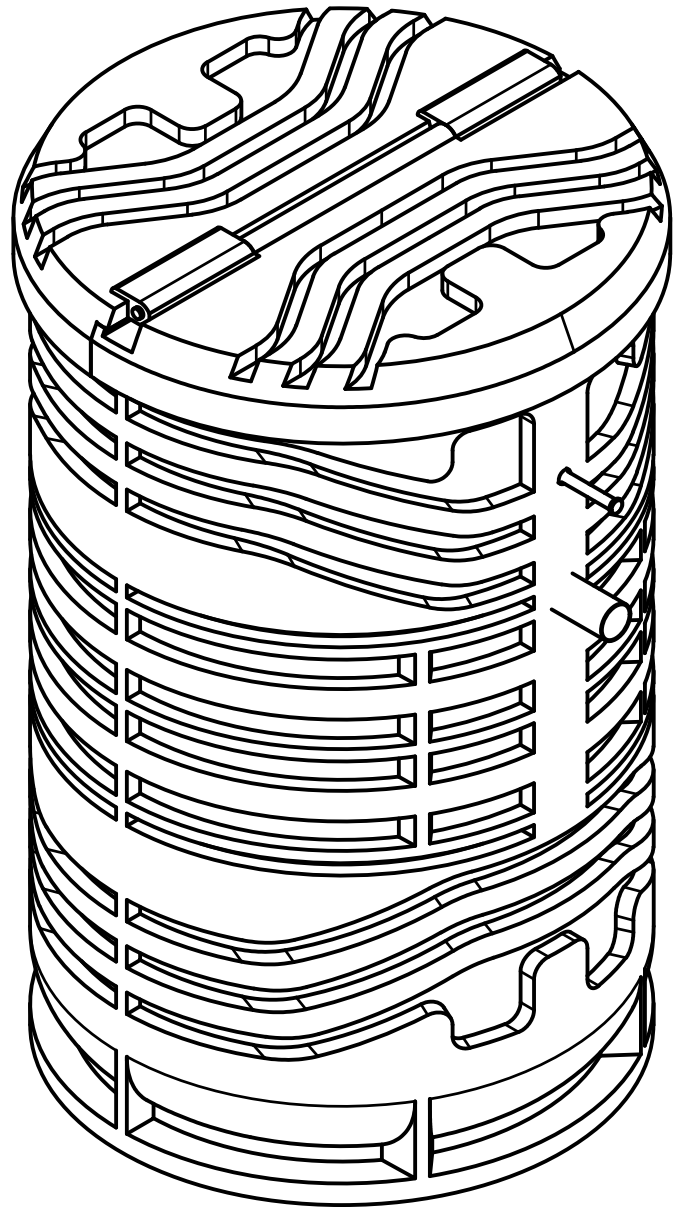
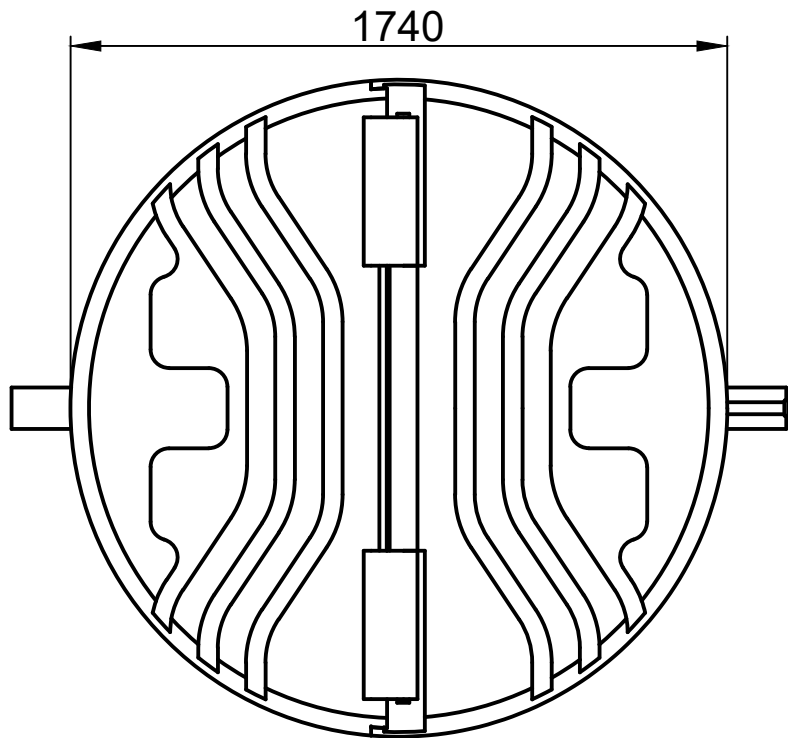
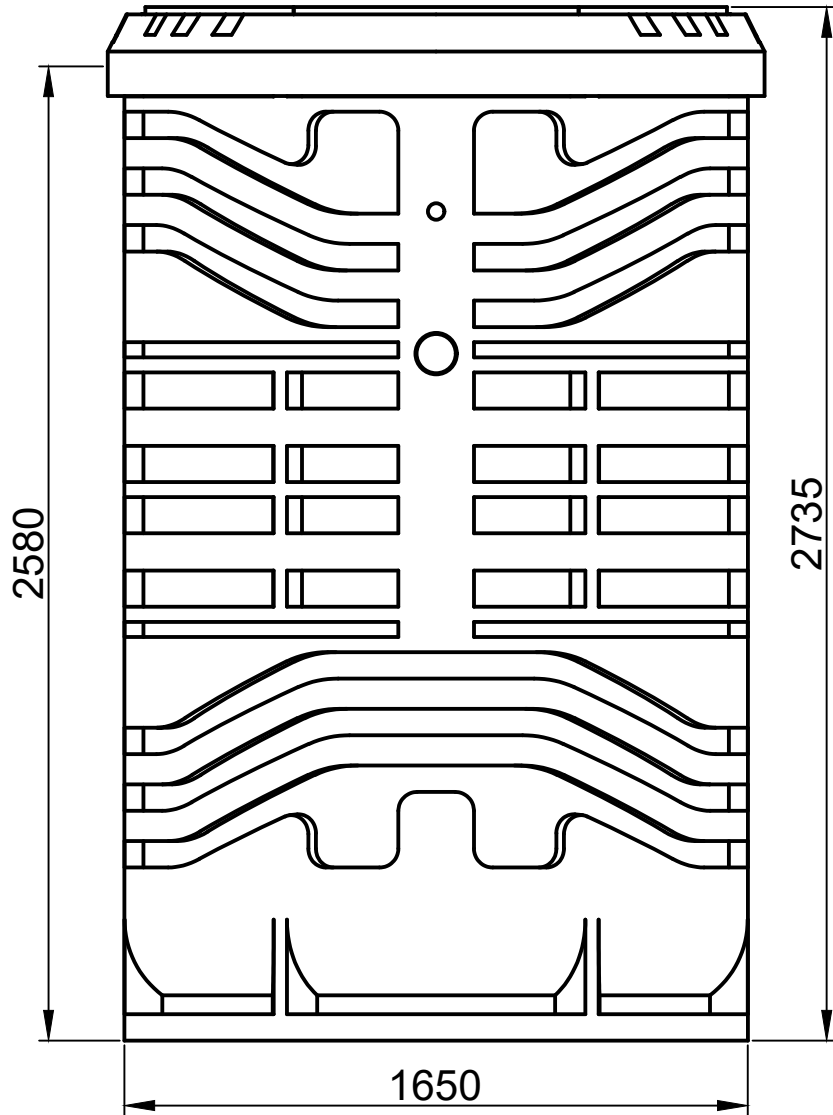





Инв. N° подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N дубл.	Погр. и дата	Справ. N°	Перв. примен.

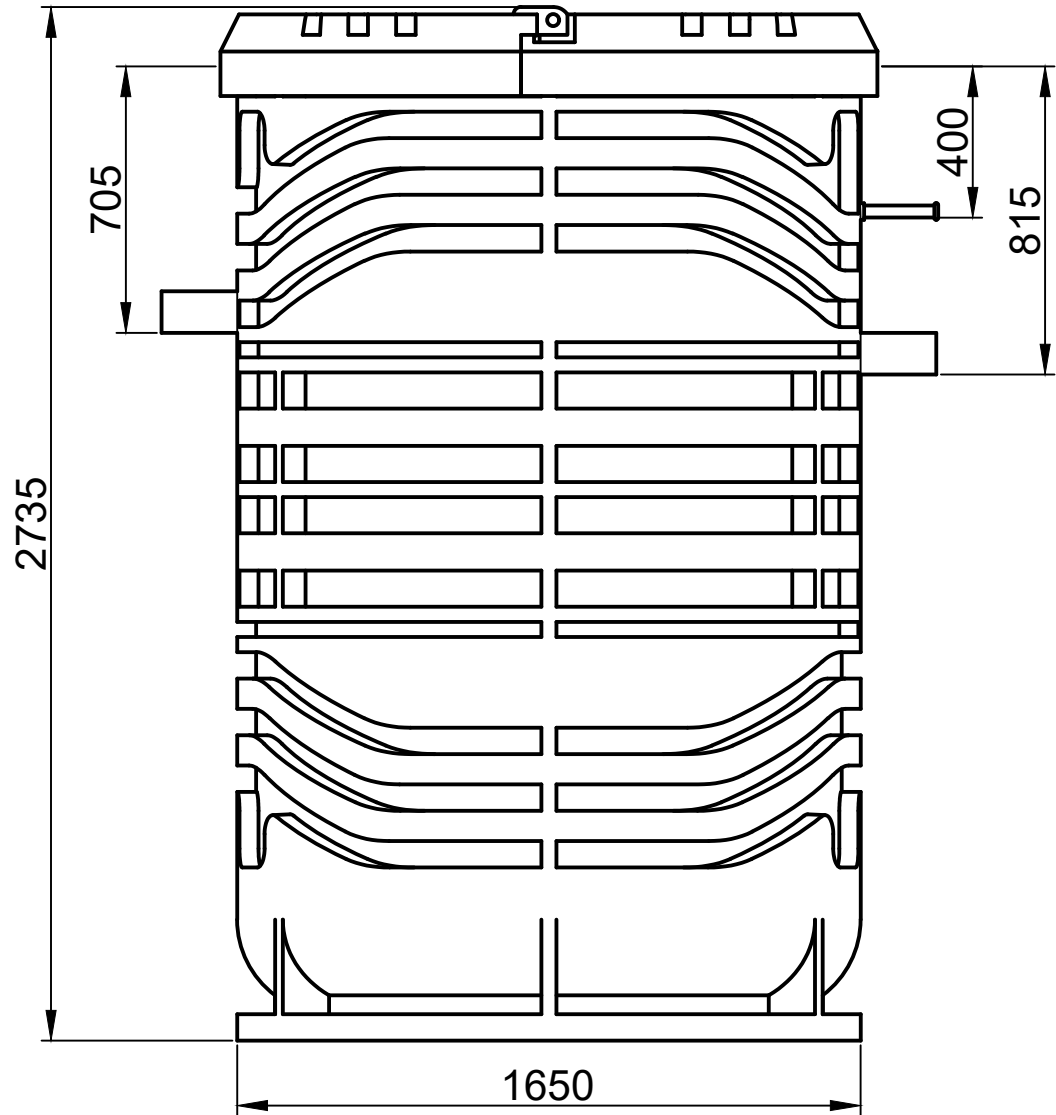

Изм	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	Пеликан 10			Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.												
Пров.												
Т.контр.												
Н.контр.								Лист		Листов		
Утв.												

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Уровень земли

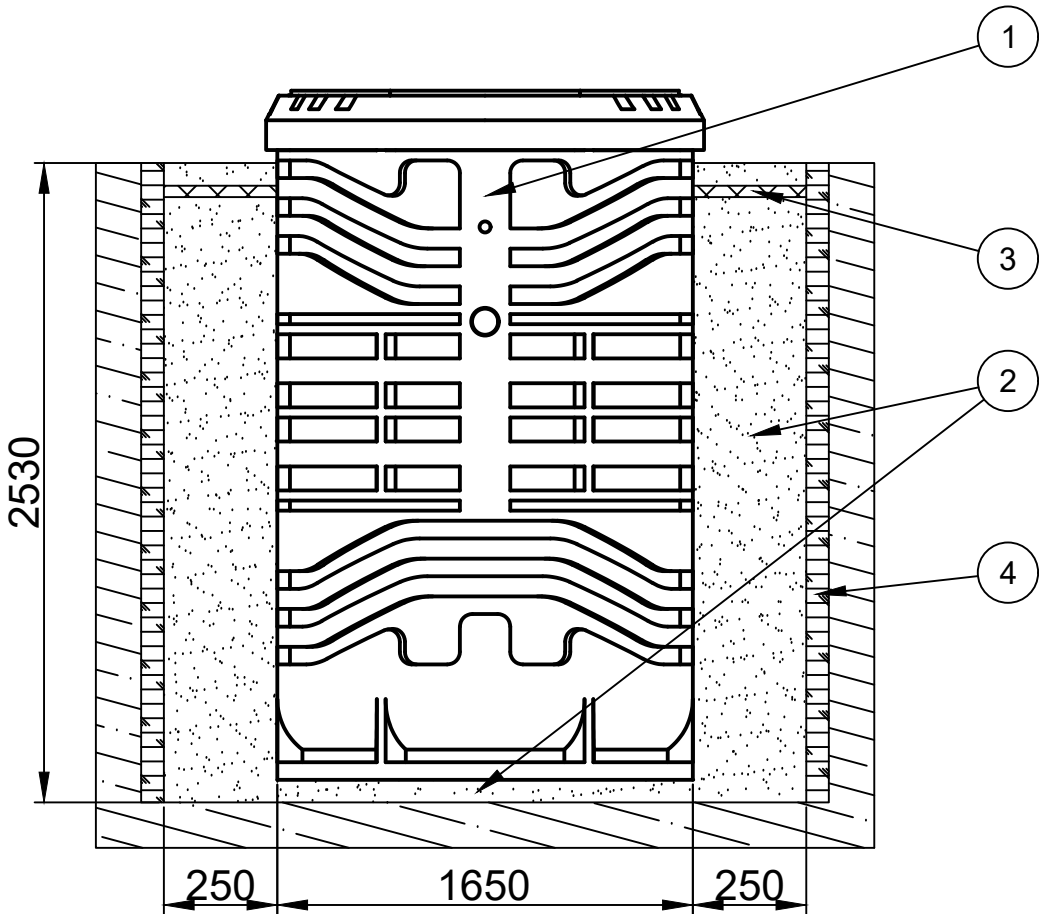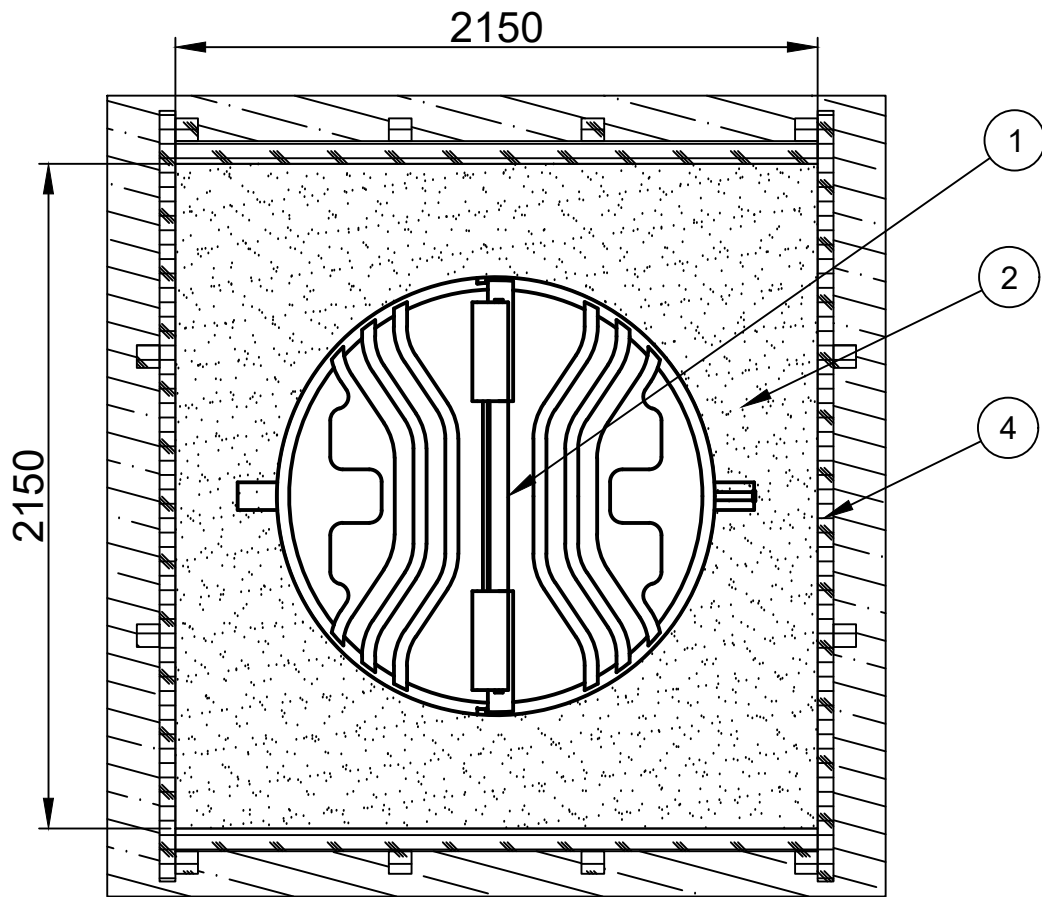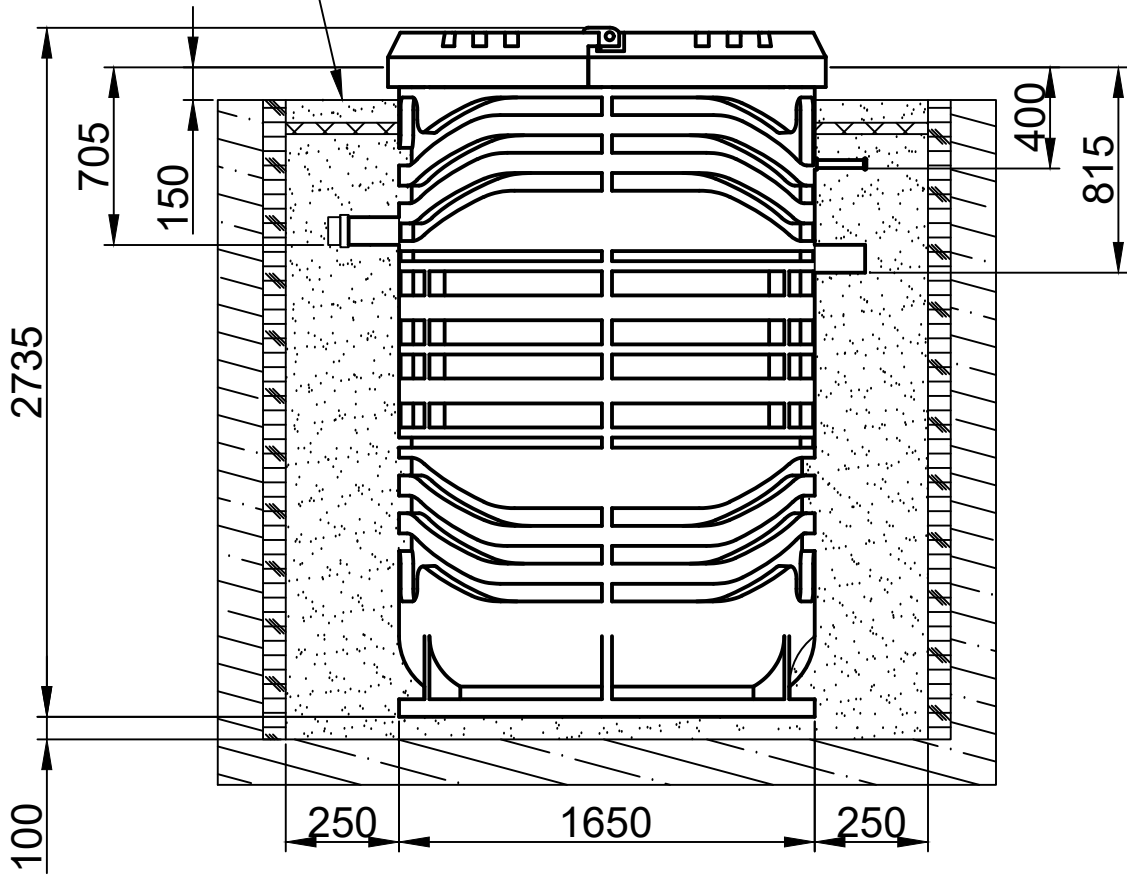

Наименование

1	Станция
2	Песок(подушка +обсыпка)
3	Утеплитель
4	Опалубка

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под станцию (минимальные):
Длина - 2150 мм
Ширина - 2150 мм
Глубина - 2530 мм
- Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.
- Песок - не менее 6.7 м³
- Вода (для заполнения станции) - не менее 3.5 м³
- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Станция монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 150 мм.
- Расстояние от края станции до края котлована должно быть не менее 250 мм.
- Монтаж станции производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Станция утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится песком послойно (300 мм) с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением станции водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений.
- В случае плавуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150x50 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Монтажная схема Пеликан 10