

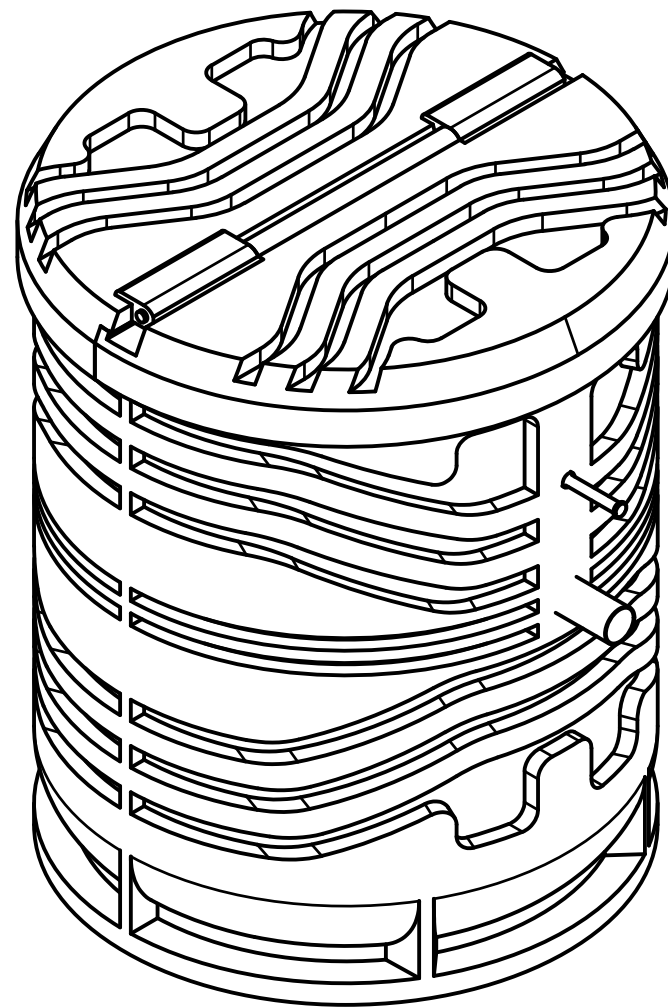
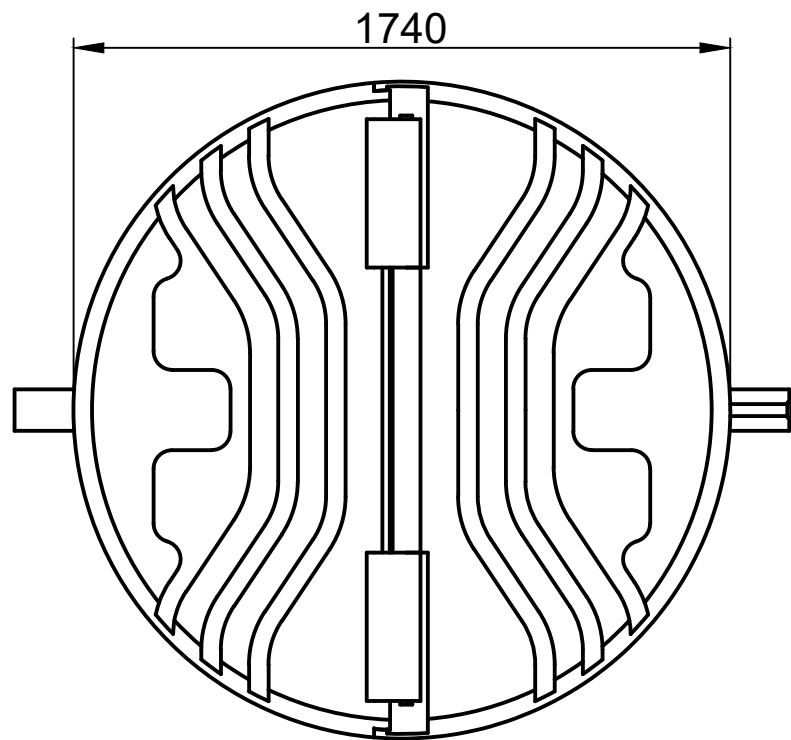
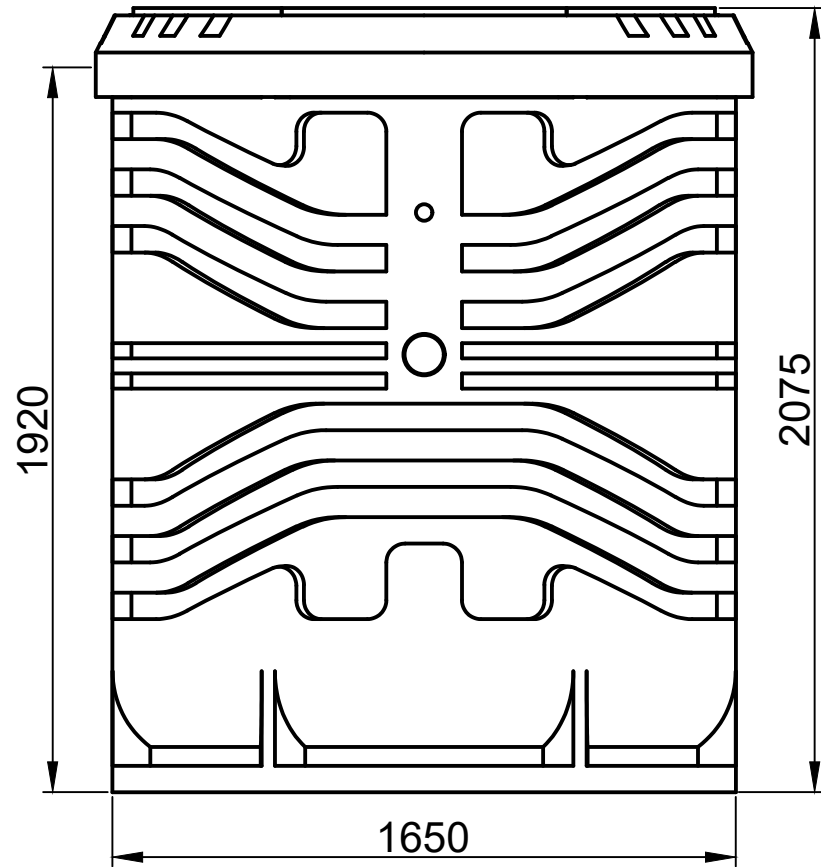
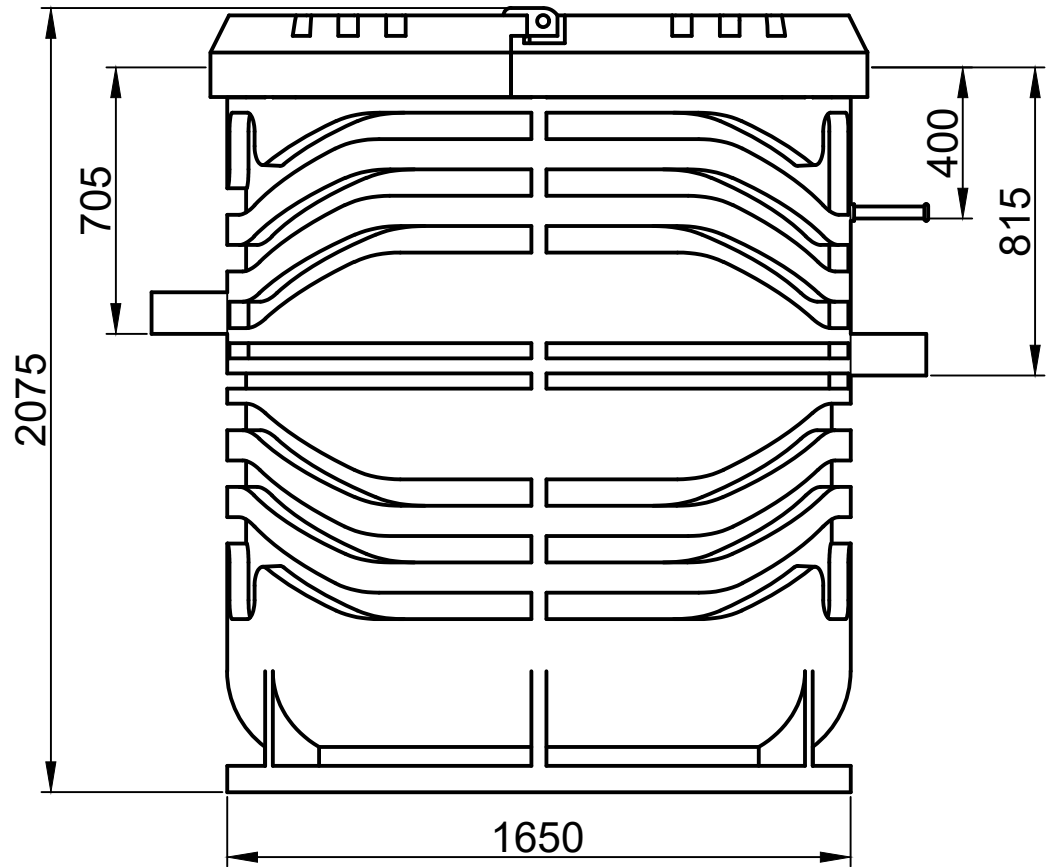
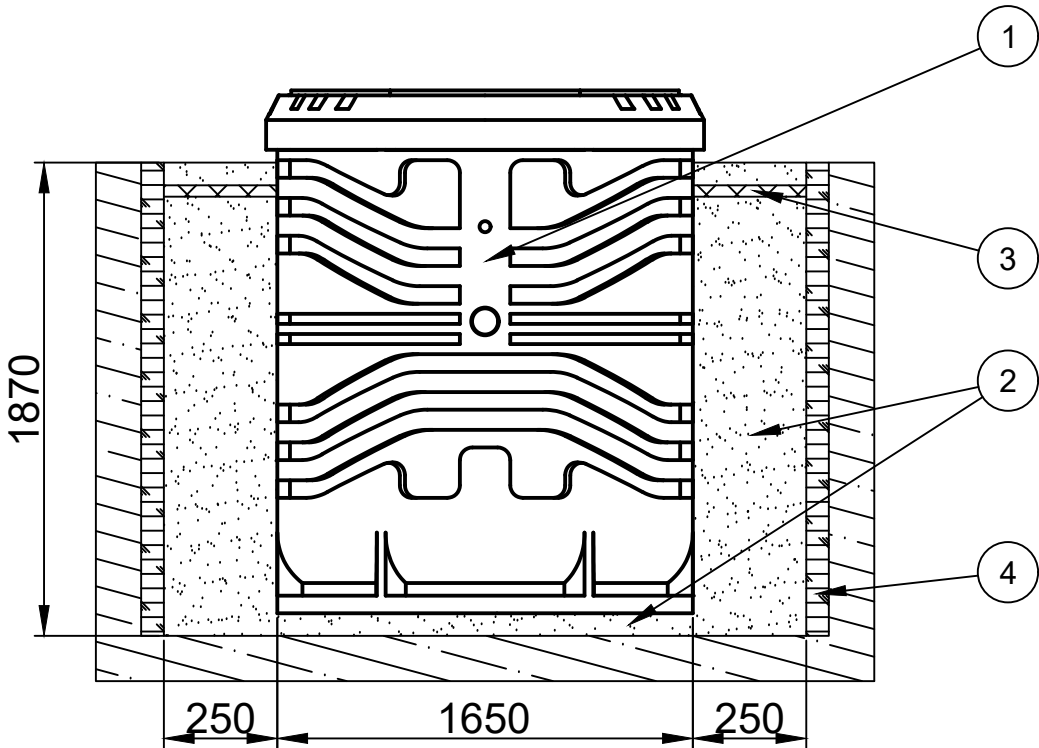


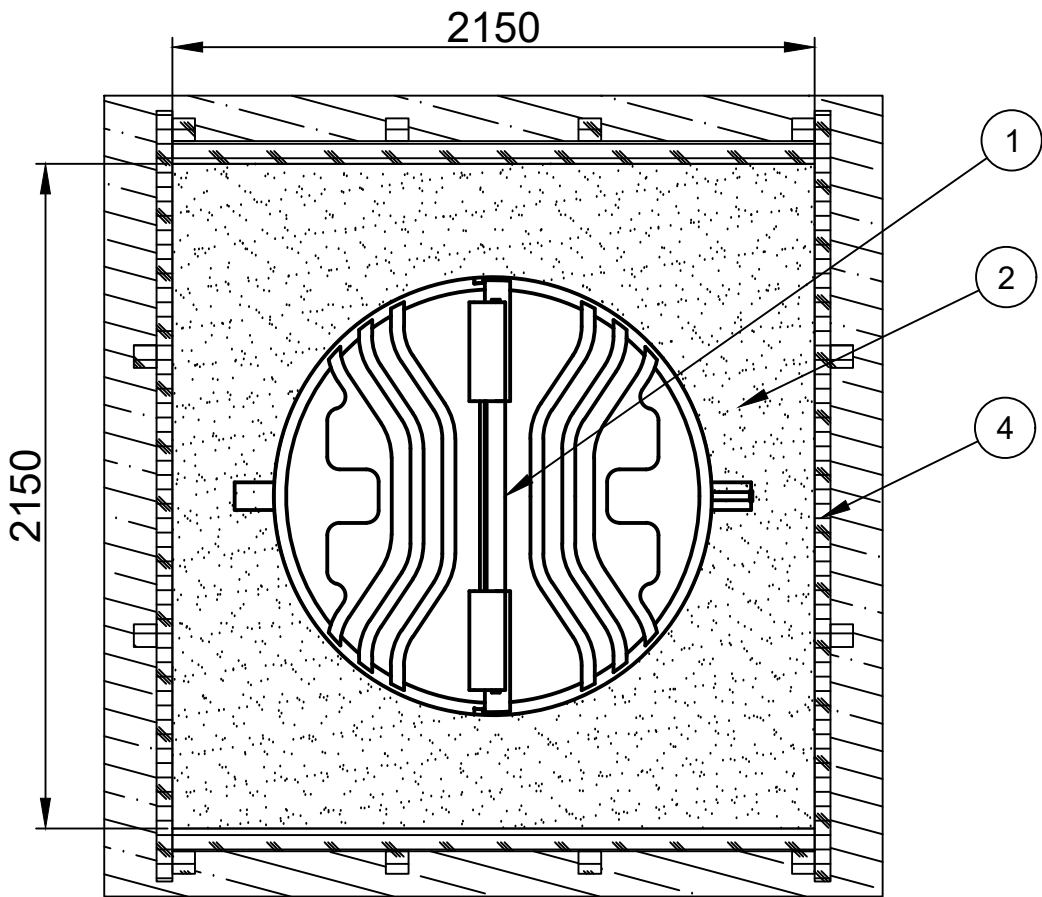

Изм	Лист	N° докум.	Погп.	Дата	Пеликан 6			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.								Лист		Листов	
Н.контр.											
Утв.											

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Уровень земли

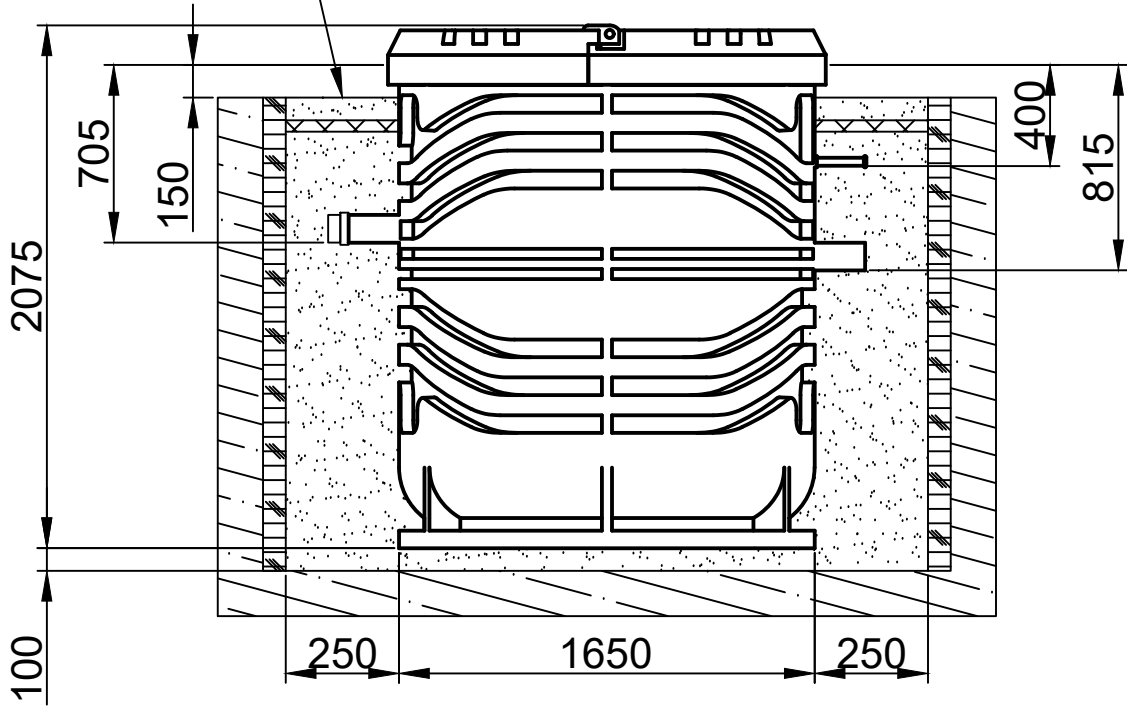

Наименование	
1	Станция
2	Песок(подушка +обсыпка)
3	Утеплитель
4	Опалубка

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под станцию (минимальные):
Длина - 2150 мм
Ширина - 2150 мм
Глубина - 1870 мм
- Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.
- Песок - не менее 5.0 м³
- Вода (для заполнения станции) - не менее 2.3 м³
- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Станция монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 150 мм.
- Расстояние от края станции до края котлована должно быть не менее 250 мм.
- Монтаж станции производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Станция утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится песком послойно (300 мм) с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением станции водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений.
- В случае пывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150x50 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата